


CSKD-1 ■ CENTRALA STEROWNICZA KLAPY DYMOWEJ NR 1. ZASILANIE Z TABLICZY TB-11 OBWÓD NR 17. PRZEWÓD YDY3x1,5mm² - w/t
TB-11/17

CSKD-2 ■ CENTRALA STEROWNICZA KLAPY DYMOWEJ NR 2. ZASILANIE Z TABLICZY TB-12 OBWÓD NR 8. PRZEWÓD YDY3x1,5mm² - w/t
TB-12/8

CSKD-3 ■ CENTRALA STEROWNICZA KLAPY DYMOWEJ NR 3. ZASILANIE Z TABLICZY TB-13 OBWÓD NR 8. PRZEWÓD YDY3x1,5mm² - w/t
TB-13/8

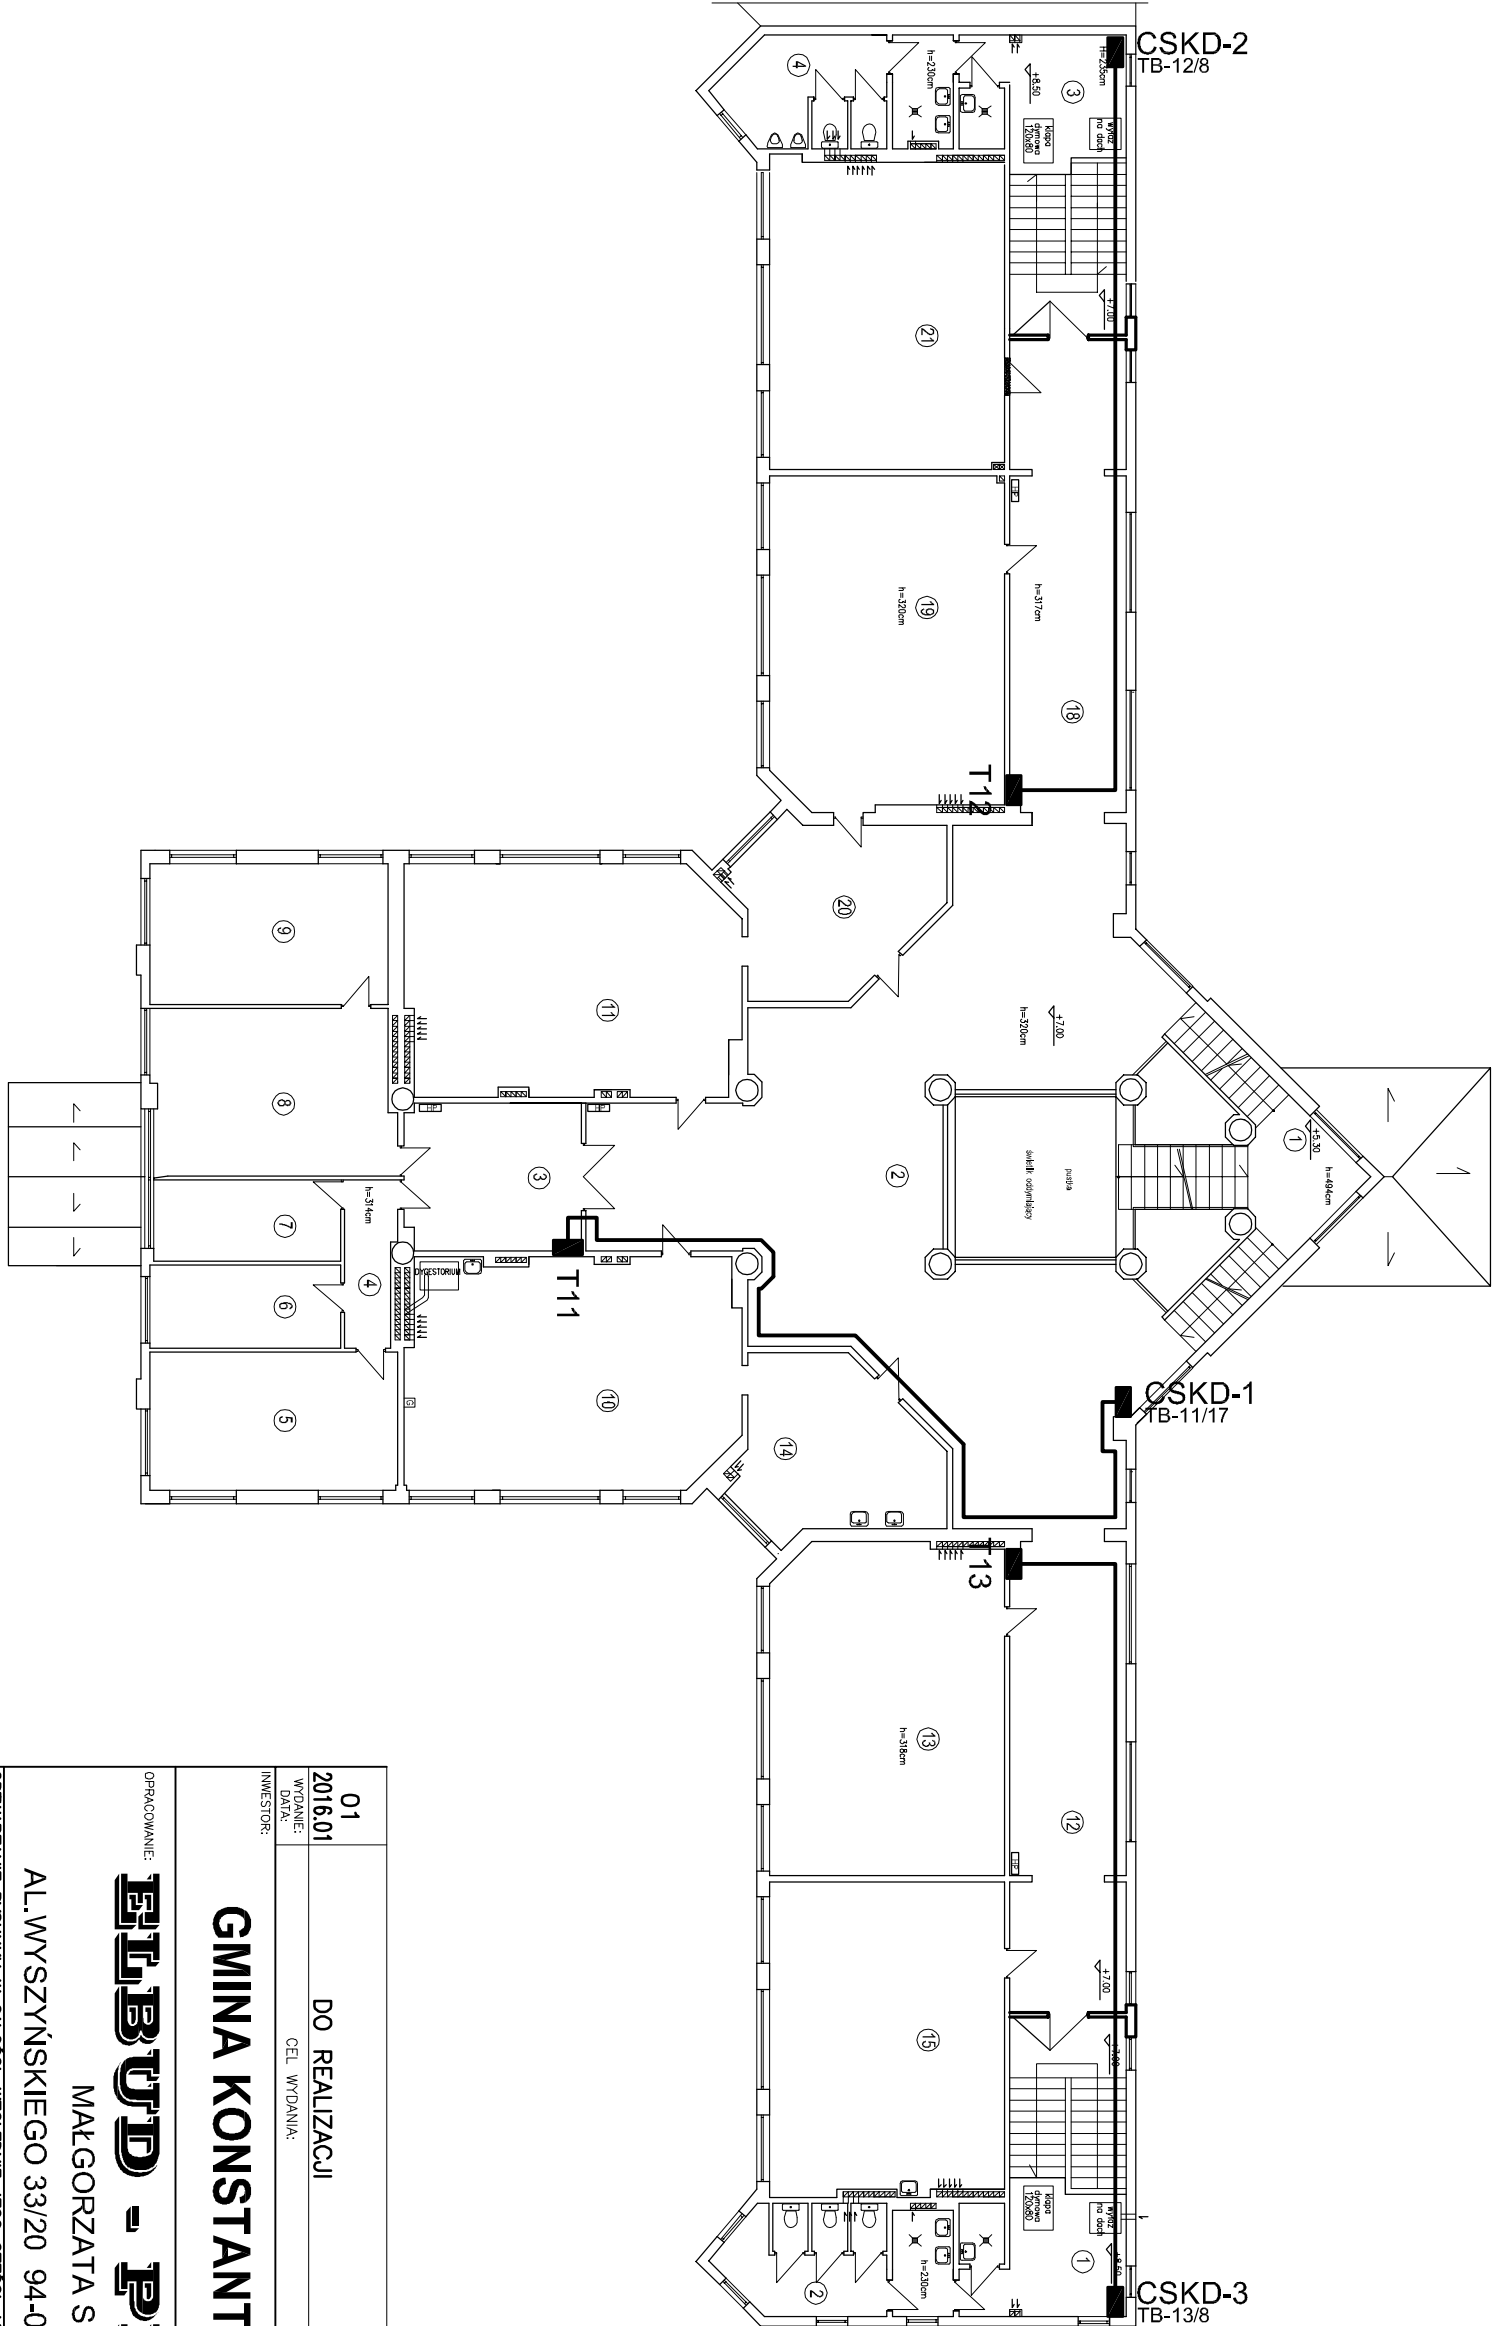

01 2016.01		DO REALIZACJI		J.S.	JACEK SIEDLECKI <small>elektryk-projektant nr upr. bud: 79/89/Nr</small>	ANDRZEJ KOTLOWSKI <small>nr upr. bud: 244/89/Nr</small>
WYDANIE: DATA:		CEL WYDANIA:	OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	
INWESTOR:						
OPRACOWANIE:						
AL.WYSZYŃSKIEGO 33/20 94-047 ŁÓDŹ TEL: 603 674341						
ODTWARZANIE RYSUNKU W CAŁOŚCI, WZGLĘDNIĘ JEJEGO CZĘŚCI, MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO WYCIĄGNIĘ ZĄ ZGODĄ AUTORÓW. RYSUNEK CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.						
OPRACOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	STYCZEŃ 2016	TEMAT: PEZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE. DOSTAWIANIE OBIEKTU DO OCHRONY P-POŻ. RZUT 2-PIĘTRA (FRAGMENT). INSTALACJA ZASILANIA CENTRAL STEROWNICZYCH KLAP ODDYMIAJĄCYCH.				
PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	STYCZEŃ 2016					
SPRAWDZIŁ: ANDRZEJ KOTLOWSKI	STYCZEŃ 2016					
SKALA: LUB UMÓWY:	NR ZLECENIA LUB UMÓWY:	FAZA:	PB	FORMAT:	XXXXX	NR PROJEKTU:
1:200	KOD RYSUNKU:	20J16S04	20J16S04	BECH-FBCW-LSOX-FB11	201604	E12
						01